


ANEXO B
DETALHE 1- (Padrão)



A altura máxima de instalação dos pontos de iluminação de emergência é imediatamente acima das aberturas do ambiente;

PISO ACABADO

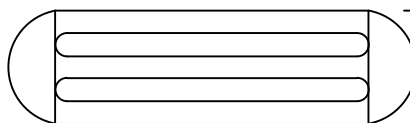

DETALHE DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
DE EMERGÊNCIA /IN 011/DAT/CBMSC
Escala: 1/25

AMURES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOAQUIM**

PROJETO: _____ **PREFEITO:** _____
Eng. Civil David Pacheco Antunes CREA 125734-9

OBRA : **PPCI - LOCAÇÃO DOS SISTEMAS**

04-04